

Certificado de conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250061RECO10-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /
License holder:

FOXESS CO., LTD.

No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Marca: / Trademark:

Dirección de fábrica: /
Factory location:

FOXESS CO., LTD.

No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: Inversor de almacenamiento / Storage Inverter

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento / Isolation transformer

Elemento de control / Control device

Ver página 3 / See page 3

Ver página 3 / See page 3

230/400 V_{AC}

50 Hz

master V1.53, manager V1.11

Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)

No / No

Interno / Internal

(Ver página 2 / See page 2)

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- UNE 217001: 2020-10 "Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución"

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la regulación: / taking into account the applicable requirements of the regulation:

- Anexo I de la ITC-BT-40 - Sistemas para evitar el vertido de energía a la red "Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC. Edición actualizada a 07 de noviembre de 2024".

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-51 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The aforementioned equipment is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-51 according to the requirements established in the standard UNE-EN ISO/IEC 17065.

El certificado contiene la siguiente información: / This certificate contains the following information:

- Datos técnicos de los generadores de potencia. / Technical information of power generators.
- Datos técnicos de los analizadores de potencia. / Technical information of the power analyzers.
- Esquema de la instalación de limitación de potencia con los elementos que la componen y tipo de comunicaciones empleado. / Scheme covering the elements and the installation to limit power injection and the used type of communication.
- Número máximo de unidades generadoras a conectar en paralelo. / Maximum number of generators to be connected in parallel.

Este certificado se emite por vez primera el 9 de mayo de 2025. / This certificate is first issued on 9th May 2025.Este certificado es válido hasta el 9 de mayo de 2030. / This certificate is valid until the 9th May 2030.Madrid, 9 de mayo de 2025 / Madrid, 9th May 2025María J. González Soria
Certificadora

SGS Tecnos, S.A.U. C/ Trespaderno, 29 - 28042 Madrid
This certificate is issued by SGS under its General Conditions for Product Certification at www.sgs.com/terms_and_conditions.
The status and validity of the certificate can be checked scanning the QR code above included or through the following web [link](#).
This document cannot be reproduced partially.



Nº 250061RECO10-CER


Página 1 de 3

Lista de componentes de instalación: / List of installation components:

ANALIZADOR DE POTENCIA / ENERGY METER ⁽¹⁾	
Marca / Brand	CHINT
Modelo / Model	DTSU666
Fabricante / Manufacturer	Zhejiang Chint IoT Technology Co., Ltd.
Características / Characteristics	3x 230/400 V _{AC} , 0.25-5(80) A, 50/60 Hz, 400 imp/kWh, Power accuracy: 1.5 %

⁽¹⁾ Es admisible un analizador de potencia alternativo si tiene el mismo régimen de conexión, misma tolerancia de medida, mismo tiempo de refresco de las medidas realizadas (o inferior) y mismo tipo de comunicación con respecto al ensayado. / An alternative power analyser is admissible if it has the same connection regime, same measurement tolerance, same refresh time of the measurements made (or less) and the same type of communication with respect to the one tested.

Esquema de la instalación: / Installation scheme:

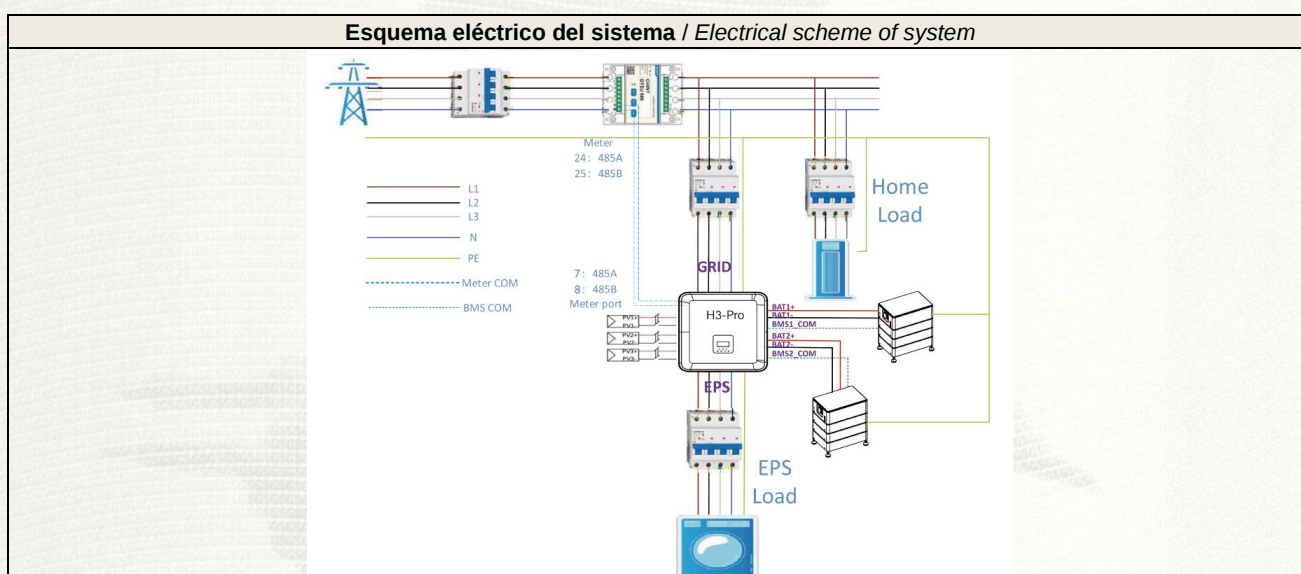

El número máximo de generadores a conectar en paralelo es: / Maximum number of inverters to be connected in parallel is:

- No aplica / Not applicable

Nota: Según requerido por el fabricante, no se realiza el ensayo correspondiente al apartado 4.5 de la norma en el cual se determina el número máximo de inversores conectados en paralelo. / **Note:** As required by the manufacturer, the test according to section 4.5 of the standard, which determines the maximum number of inverters connected in parallel, is not carried out.



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	H3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0	H3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0	H3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0	H3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0
PV input				
Max. DC voltage	1000 V			
MPPT voltage range	150~850 V			
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

Model	AC3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0-AC	AC3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0-AC	AC3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0-AC	AC3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0-AC
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

